


Jaga thermostaat JRT-200, artikel 8751.050013

Bedradingschema voorbeeld

2-Pijps systeem

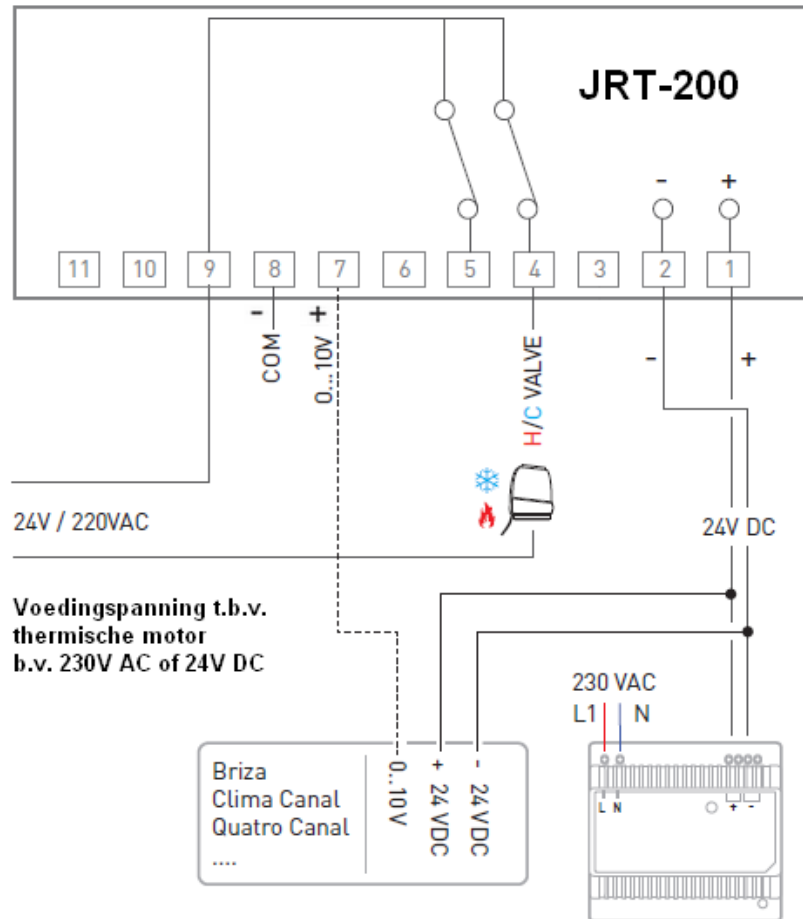


H/C Verwarmen / Koelen

Let op:

Bij een 2 pijps systeem parameter 11 op 2 pijps instellen (parameter 11 = 2U)
Zie handleiding voor overige informatie.

4-Pijps systeem

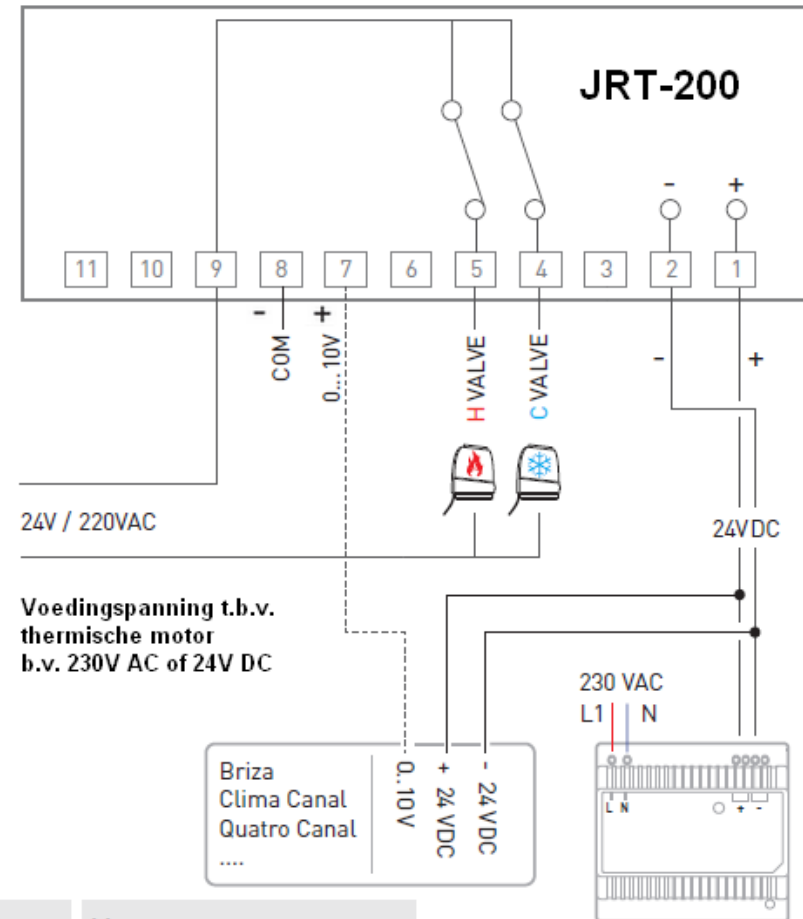

H Verwarmen

C Koelen

Let op:

Thermostaat staat standaard al op 4 pijps ingesteld (parameter 11 = 4U)
Zie handleiding voor overige informatie.